
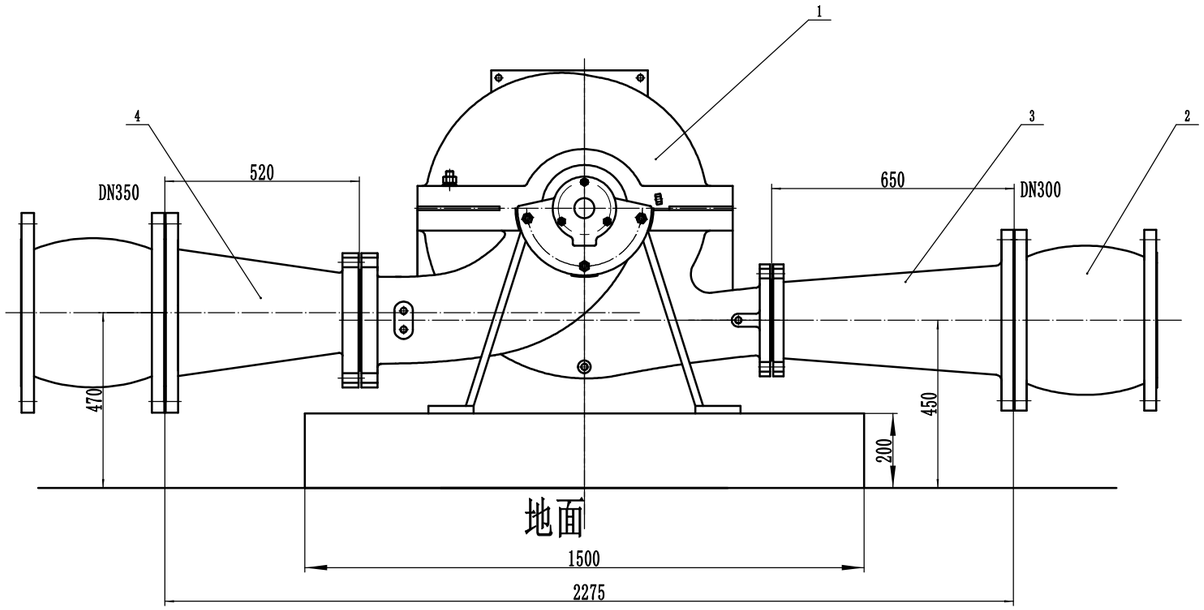


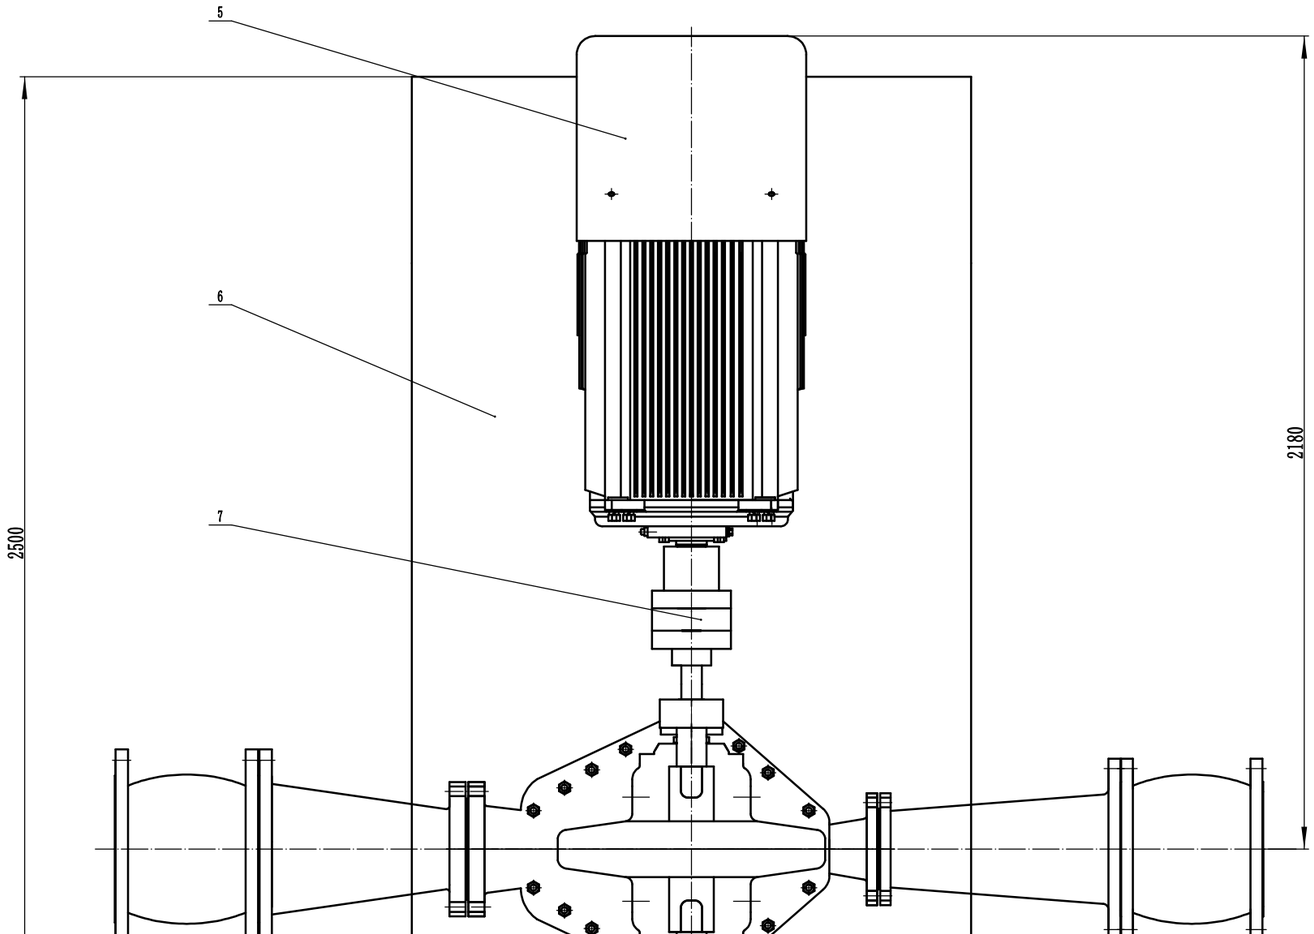

技术要求：

1、需要拆除原有的泵头、联轴器、水泵底座、水泥基础；

2、拆除的水泥底座体积大约0.7-1m³左右；

3、原有的进出管软接、电机需要保留；

序号	代号	名称	数量	材料	单件 总计 重量	备注
7		联轴器	1			
6		水泥底板	1			
5		电机	1			
4		进口大小头	1			
3		出口大小头	1			
2		软接	2			
1		泵体	1			

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
制图		审核		
工艺审查		批准		
校对		日期		

旧泵图

图样标记	重量	比例
		1:6

共 张 第 张